



RUBETEK



КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

КС-03-250

Технический паспорт

Описание

Контроллер системы пожарной сигнализации КС-03-250 RUBETEK предназначен для контроля и управления сегментами адресных систем пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения, а также вспомогательным инженерным и технологическим оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности. Применяется с прибором приемно-контрольным и управления пожарным адресно-аналоговым.

Основные возможности



Проводная линия
связи



Простая настройка
системы




Подключение до 250
адресных устройств




Светодиодная
индикация

Габариты

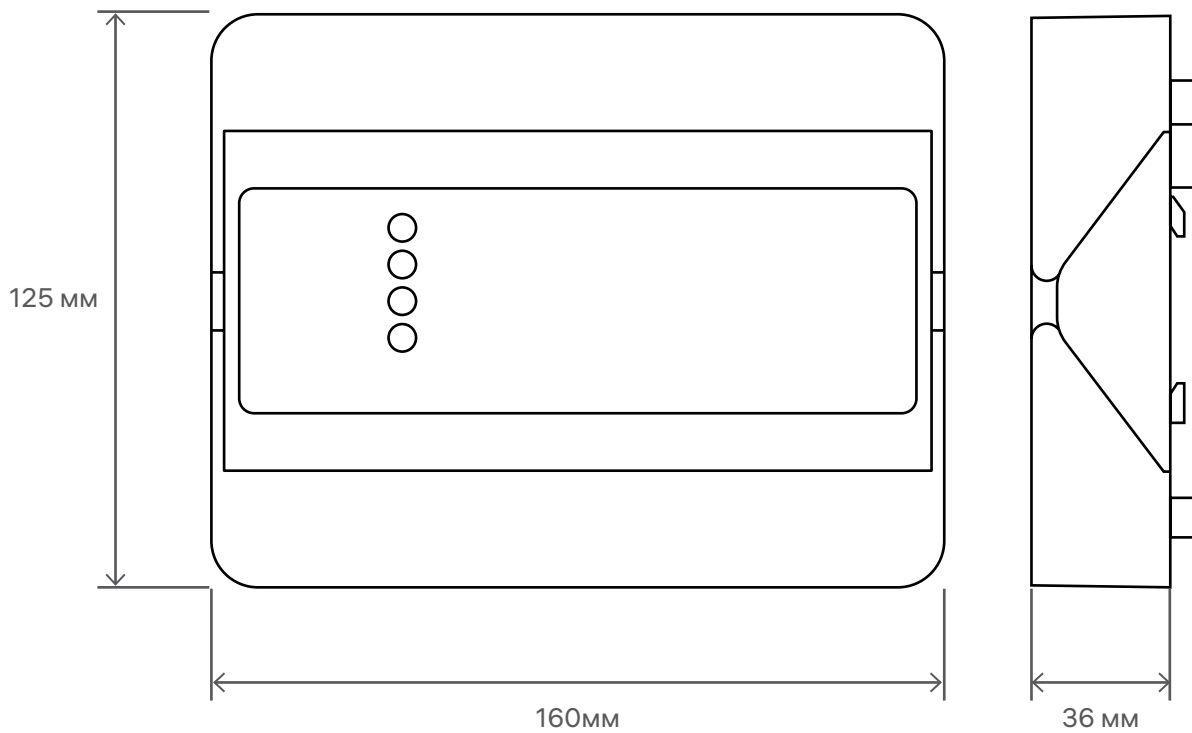

Схема

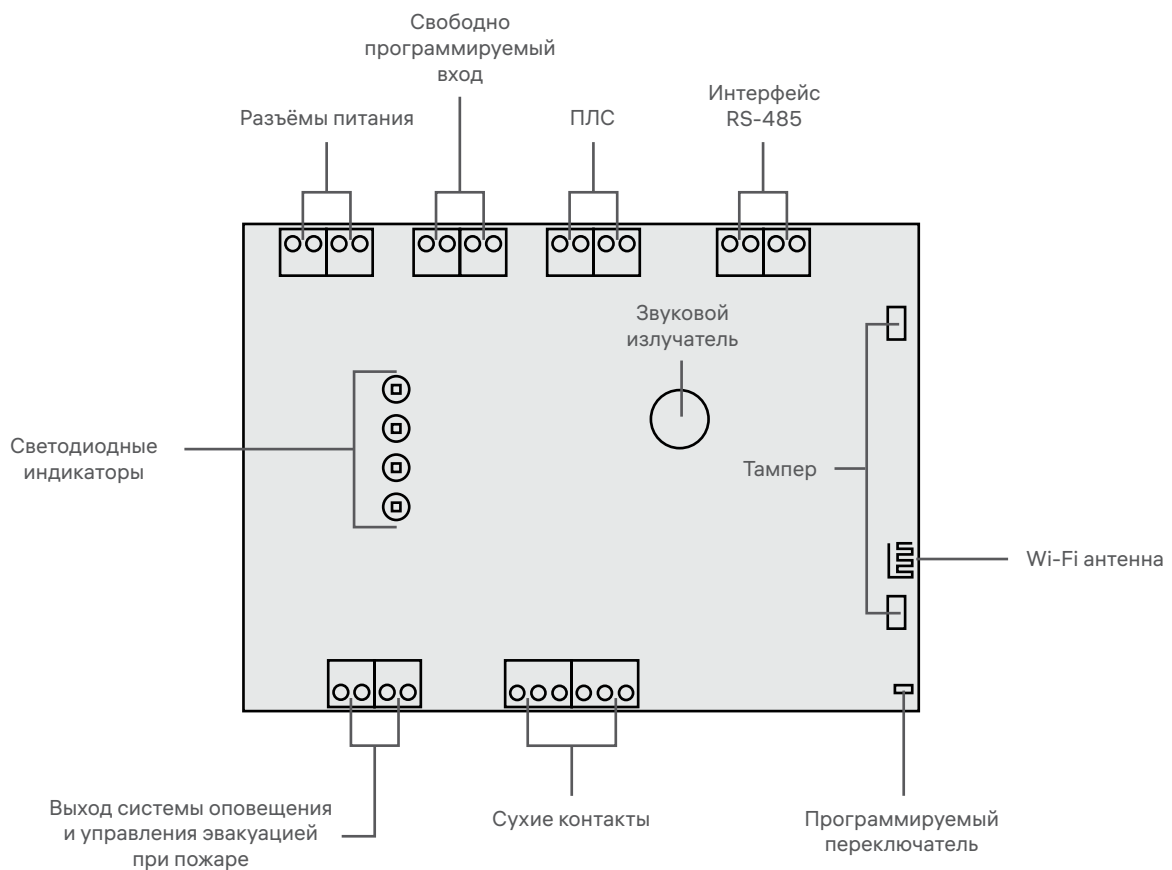

Характеристики

Основные параметры

Напряжение питания, В	основное: DC 24±20% резервное: DC 24±20%
Собственный ток потребления, А, не более	0,15
Интерфейс связи	RS-485, ПЛС, Wi-Fi
Количество занимаемых адресных слотов (интерфейс связи RS-485)	1
Количество интерфейсов RS-485, шт.	2
Максимальная длина интерфейса между сегментами RS-485, м	100
Количество контроллеров, подключаемых к ППК по интерфейсу RS-485, шт., не более	32
Количество интерфейсов ПЛС, шт.	2
Максимальная длина интерфейса ПЛС, м	3000
Максимальный ток нагрузки ПЛС на каждый канал, А	0,3
Количество адресных устройств, подключаемых к контроллеру по интерфейсу ПЛС, шт., не более	250
Количество свободно программируемых входов, шт.	2
Максимальное напряжение на свободно программируемом входе, В	20±5%
Максимальный ток контроля линии свободно программируемого входа, мА	4,5
Количество управляемых выходов «Сухой контакт», шт.	2
Максимальный коммутируемый ток на каждом выходе «Сухой контакт», А	2
Количество выходов с контролем линии на обрыв и КЗ, шт.	2
Максимальный коммутируемый ток на каждом выходе OUT1 и OUT2, А	0,45
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +55
Относительная влажность воздуха	до 93% при +40°С
Степень защиты корпуса	IP20
Габариты, мм	160×125×36
Масса, кг, не более	0,3
Средний срок службы, лет	10

Средняя наработка на отказ, ч	60000
-------------------------------	-------

Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,98
--	------

Подробное описание функциональных возможностей, режимов работы, технических характеристик и особенностей применения контролера приведено в руководстве по эксплуатации.

Комплектация

Контроллер системы пожарной сигнализации	1 шт.
--	-------

КС-03-250 RUBETEK

Паспорт	1 шт.
---------	-------

Набор для крепления	1 шт.
---------------------	-------

Индивидуальная упаковка	1 шт.
-------------------------	-------

Групповая упаковка	1 шт.*
--------------------	--------

* на отгрузочную партию

Указание мер безопасности

1. Конструкция контроллера удовлетворяет требованиям электрической и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
2. Меры безопасности при установке и эксплуатации контроллера должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
3. По способу защиты от поражения электрическим током контроллер соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Размещение и подготовка к работе

1. При размещении и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться РД 78.145-93, СП 484.1311500.2020 и руководством по эксплуатации.
2. Если контроллер находился в условиях отрицательной температуры, то перед включением его необходимо выдержать не менее 4 часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.
3. Перед проведением монтажных работ необходимо проверить соответствие комплектности изделия и провести внешний осмотр контроллера, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений.
4. При проведении ремонтных работ в помещении, где установлен контроллер, должна быть обеспечена его защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.

Техническое обслуживание

1. Проверка работоспособности контроллера должна проводиться при плановых или других проверках технического состояния, но не реже одного раза в 6 месяцев.
2. При обслуживании прибора необходимо руководствоваться системой руководящих документов по пожарной автоматике РД 009-01-96, РД 009-02-96 и требованиями руководства по эксплуатации.
3. Для поддержания работоспособности устройства необходимо своевременно обновлять программное обеспечение. Подробная инструкция приведена в руководстве по эксплуатации.

Транспортирование и хранение

1. Контроллеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
2. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с контроллерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
3. Хранение контроллера в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии изготовителя

1. Изготовитель гарантирует соответствие контроллера заявленным техническим характеристикам при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска.
3. При направлении контроллера в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.
4. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию контроллера, не ухудшающих его технические характеристики.
5. Гарантия распространяется только на контроллер. На все оборудование других производителей, используемое совместно с контроллером, распространяются их собственные гарантии.
6. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Сведения о сертификации

Контроллер системы пожарной сигнализации КС-03-250 RUBETEK соответствует требованиям технических регламентов и имеет сертификат соответствия № RU С-RU. ПБ68.В.02079/24, выданный органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»).

Сведения о производителе

Наименование организации производителя: ООО «ЗАВОД ПРИБОРОВ»

Юридический адрес: 302026, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 102А, помещ. 1

Телефон: +7 (4862) 51-10-91

Электронная почта: info@zavodpriborov.com

Сведения о поставщике

Наименование организации поставщика: ООО «РУБЕТЕК РУС»

Юридический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31

Телефон: +7 (495) 430-08-76; 8-800-777-53-73

Электронная почта: support@rubetek.com

Сайт: <https://rubetek.com/>

Свидетельство о приемке и упаковывании

Контроллер системы пожарной сигнализации КС-03-250 RUBETEK признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Серийный номер _____

Контролер ОТК _____

ФИО


подпись

Дата производства «___» _____ 20___ г.

М.П. ОТК



RUBETEK



rubetek.com